

Raportti

29 Elokuu 2023 - 11 Syyskuu 2023

Liedon keskuskoulun väistöilat, Urheilutie 1


Aikajana

KUVAUS	AIKAJANA					
	2023					
	29 ELO	31 ELO	2 SYY	4 SYY	6 SYY	8 SYY
Hajuja		3388 _{ppb}		2667 _{ppb}		
<u>VT2 (1 krs.)</u>						
Toistuvia korkeita hiilidioksidipitoisuuksia					1410 _{ppm}	
<u>VT2 (1 krs.)</u>	1161 _{ppm}	1116 _{ppm}		1034 _{ppm}		
<u>VT3 (1 krs.)</u>	1090 _{ppm}	1080 _{ppm}	1146 _{ppm}	968 _{ppm}		
<u>VT4 (1 krs.)</u>	1315 _{ppm}	1075 _{ppm}	1020 _{ppm}			
Satunnaisia korkeita hiilidioksidipitoisuuksia						
<u>VT6 (1 krs.)</u>		1115 _{ppm}				
Korkea lämpötila						
<u>VT2 (1 krs.)</u>						
<u>VT3 (1 krs.)</u>						
Alhainen lämpötila						
<u>VT1 (1 krs.)</u>	19.3 _c		18.9 _c	18.6 _c	19.3 _c	
<u>VT2 (1 krs.)</u>	179 _c	18.9 _c		19.6 _c	18.7 _c	
<u>VT3 (1 krs.)</u>	18.5 _c					
<u>VT4 (1 krs.)</u>	19.6 _c					
<u>VT6 (1 krs.)</u>	19.5 _c		19.6 _c	18.9 _c	19.2 _c	
Korkea ilmankosteus						
<u>VT1 (1 krs.)</u>	68%	74%		70%	67%	
<u>VT2 (1 krs.)</u>	76%	76%				
<u>VT3 (1 krs.)</u>	74%	76%				
<u>VT6 (1 krs.)</u>	70%	76%	74%		73%	

Lämpötila


Lämpötila sisällä (°C) / Lämpötila ulkona (°C)

Tapahtumat (tuntien lukumäärä)

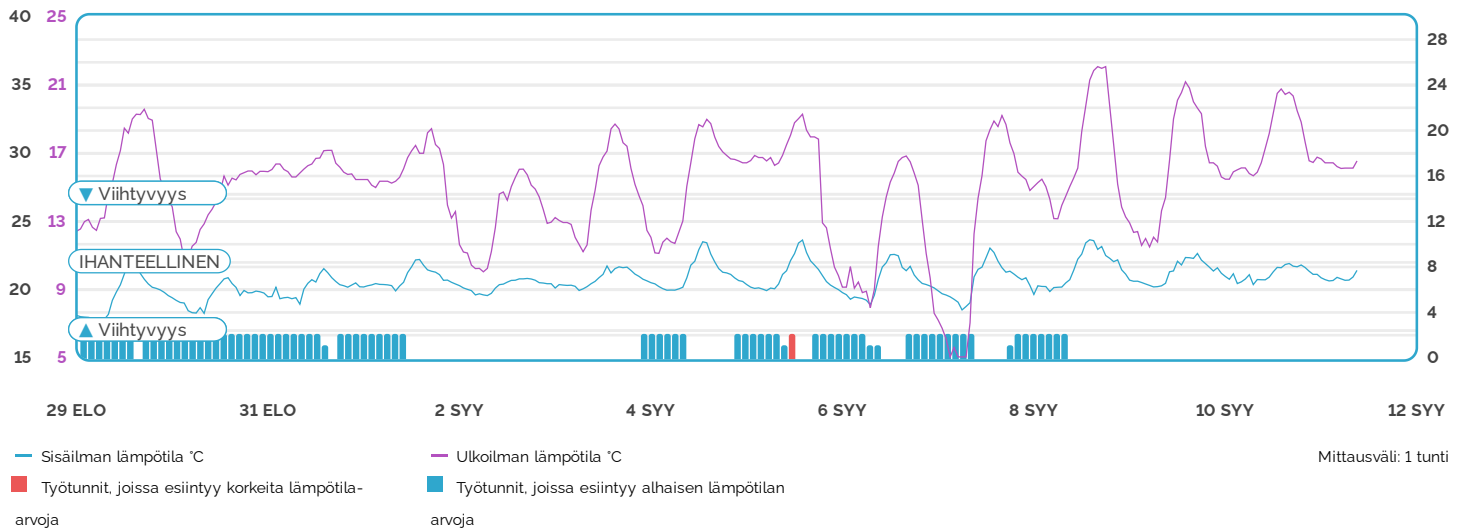


Suhteellinen ilmankosteus

Suhteellinen ilmankosteus (%)

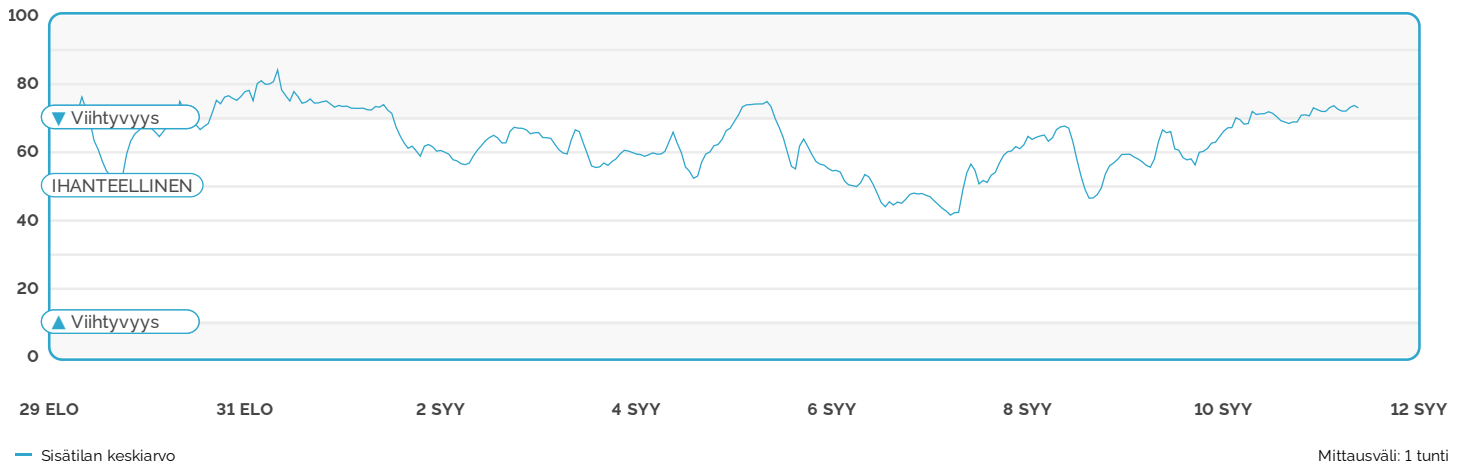


Absoluuttinen kosteus

Absoluuttinen kosteus (g/m³)

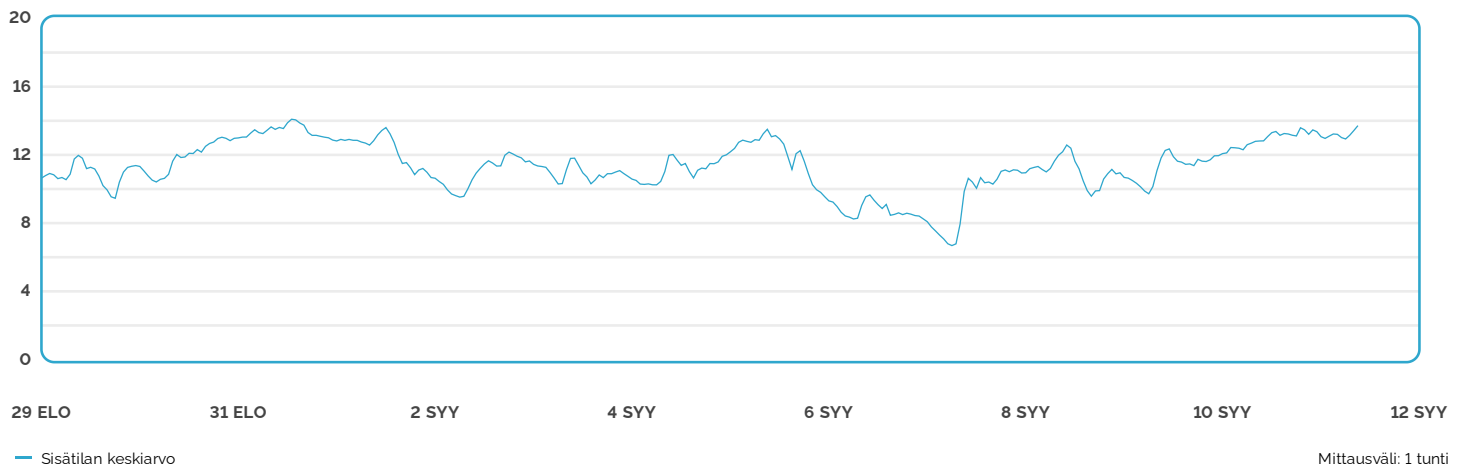

CO2

CO2 (ppm)

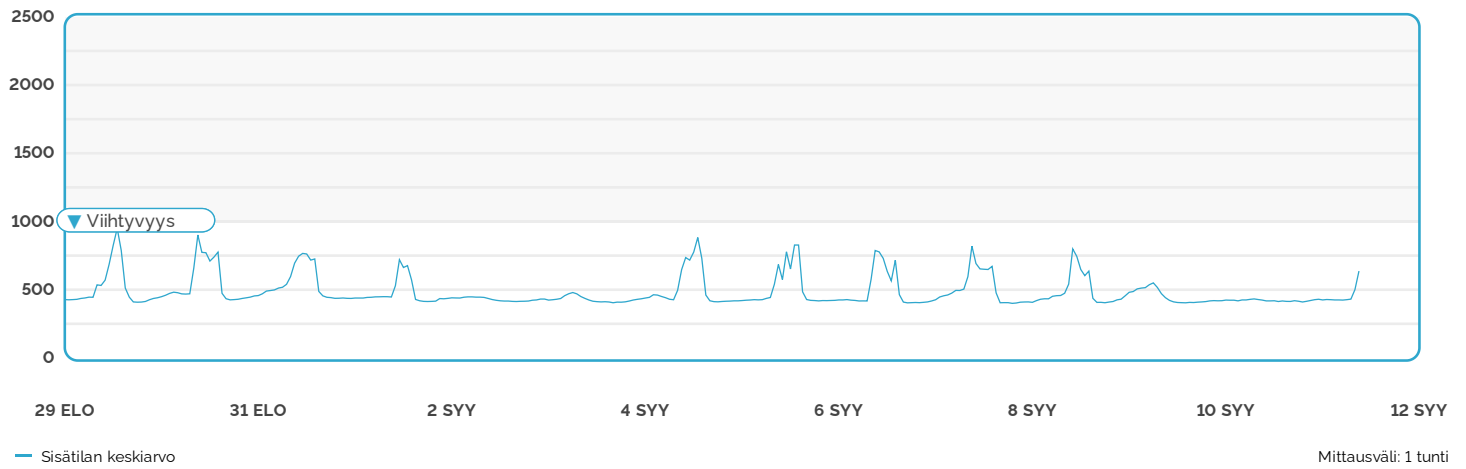

Tapahtumat

Liedon keskuskoulun väistöilat

Sijainti	Kuvaus	Havainnot		Huippuarvo		
VT2	Käyttöaste ylitetty tai riittämätön ilmanvaihto	Yhteensä 10	Yhteensä 3h30m			
			8 syys 23 : 10.57 - 30m	1480ppm		
			7 syys 23 : 14.12 - 30m	1300ppm		
			7 syys 23 : 09.57 - 15m	1260ppm		
			6 syys 23 : 14.28 - 15m	1190ppm		
			6 syys 23 : 11.13 - 30m	1170ppm		
			1 syys 23 : 10.58 - 15m	1350ppm		
			30 eloku 23 : 14.14 - 15m	1200ppm		
			30 eloku 23 : 11.14 - 30m	1310ppm		
			30 eloku 23 : 09.59 - 15m	1170ppm		
			30 eloku 23 : 08.59 - 15m	1290ppm		
			Yhteensä 6	Yhteensä 102h14m23s		
			6 syys 23 : 21.42 - 11h59m57s	176°C		
			4 syys 23 : 03.13 - 6h29m56s	19.4°C		
			1 syys 23 : 04.28 - 6h	18.8°C		
			30 eloku 23 : 15.14 - 22h29m57s	18.2°C		
			29 eloku 23 : 16.59 - 18h14m50s	16.2°C		
	28 eloku 23 : 00.14 - 36h59m43s	14.9°C				
VT2	Lyhytaikainen haju	Yhteensä 2	Yhteensä 40m			
			6 syys 23 : 11.08 - 12m30s	3700ppb		
			1 syys 23 : 13.53 - 27m30s	4900ppb		
VT2	Materiaalipäästö	Yhteensä 1	Yhteensä 59h			
			1 syys 23 : 18.00 - 59h	1040ppb		
VT2	Käyttöaste ylitetty	Yhteensä 1	Yhteensä 45m			
			31 eloku 23 : 13.58 - 45m	1420ppm		
VT6	Lämmitysjärjestelmä riittämätön tai pysähtynyt	Yhteensä 6	Yhteensä 89h14m25s			
			7 syys 23 : 21.23 - 13h29m55s	18.8°C		
			6 syys 23 : 18.24 - 16h29m53s	15.8°C		
			5 syys 23 : 19.54 - 13h14m52s	18.8°C		
			4 syys 23 : 23.09 - 11h44m55s	19.1°C		
			31 eloku 23 : 18.54 - 15h59m54s	18.5°C		
			28 eloku 23 : 17.25 - 18h14m56s	19.1°C		
			Yhteensä 1	Yhteensä 13h		
			4 syys 23 : 18.00 - 13h	349ppb		
			Yhteensä 1	Yhteensä 45m1s		
			1 syys 23 : 13.24 - 45m1s	1120ppm		
		VT3	Käyttöaste ylitetty	Yhteensä 1	Yhteensä 30m	
					6 syys 23 : 09.54 - 30m	1250ppm
Käyttöaste ylitetty tai riittämätön ilmanvaihto	Yhteensä 9			Yhteensä 10h15m6s		
				6 syys 23 : 09.10 - 15m	1160ppm	
				5 syys 23 : 13.25 - 1h29m59s	1430ppm	
				5 syys 23 : 09.10 - 15m	1050ppm	
				4 syys 23 : 12.10 - 2h30m5s	1370ppm	
				4 syys 23 : 09.55 - 1h29m58s	1260ppm	
				31 eloku 23 : 11.10 - 1h14m59s	1350ppm	
				31 eloku 23 : 09.55 - 15m	1120ppm	
		30 eloku 23 : 08.56 - 1h30m	1280ppm			
		29 eloku 23 : 12.41 - 1h15m5s	1510ppm			
VT3	Lyhytaikainen haju	Yhteensä 1	Yhteensä 27m36s			
			4 syys 23 : 14.20 - 27m36s	3400ppb		
VT3	Lämmitysjärjestelmä riittämätön tai pysähtynyt	Yhteensä 2	Yhteensä 28h14m50s			
			30 eloku 23 : 16.41 - 17h29m53s	18°C		
			29 eloku 23 : 23.41 - 10h44m57s	16.6°C		
VT1	Lämmitysjärjestelmä riittämätön tai pysähtynyt	Yhteensä 3	Yhteensä 29h44m59s			
			5 syys 23 : 22.37 - 10h44m59s	18.1°C		
			3 syys 23 : 23.07 - 10h30m1s	18°C		
	30 eloku 23 : 02.07 - 8h29m59s	18.5°C				
VT4	Lämmitysjärjestelmä säädetty liian korkealle	Yhteensä 1	Yhteensä 1h14m59s			
			5 syys 23 : 13.27 - 1h14m59s	25.6°C		
		Käyttöaste ylitetty tai riittämätön ilmanvaihto	Yhteensä 5	Yhteensä 4h14m57s		
				5 syys 23 : 11.12 - 15m	1020ppm	
				31 eloku 23 : 10.58 - 14m59s	1130ppm	
				30 eloku 23 : 14.13 - 15m	1140ppm	
	30 eloku 23 : 09.13 - 15m	1230ppm				
	29 eloku 23 : 11.13 - 3h14m58s	1430ppm				

Sijainti	Kuvaus	Havainnot		Huippuarvo
	Lämmitysjärjestelmä riittämätön tai pysähtynyt	Yhteensä 3	Yhteensä 28h29m59s	
			30 elo 23 : 09.43 - 1h45m	19.1°C
			29 elo 23 : 16.58 - 7h29m58s	18.8°C
			28 elo 23 : 15.43 - 19h15m1s	18.9°C